
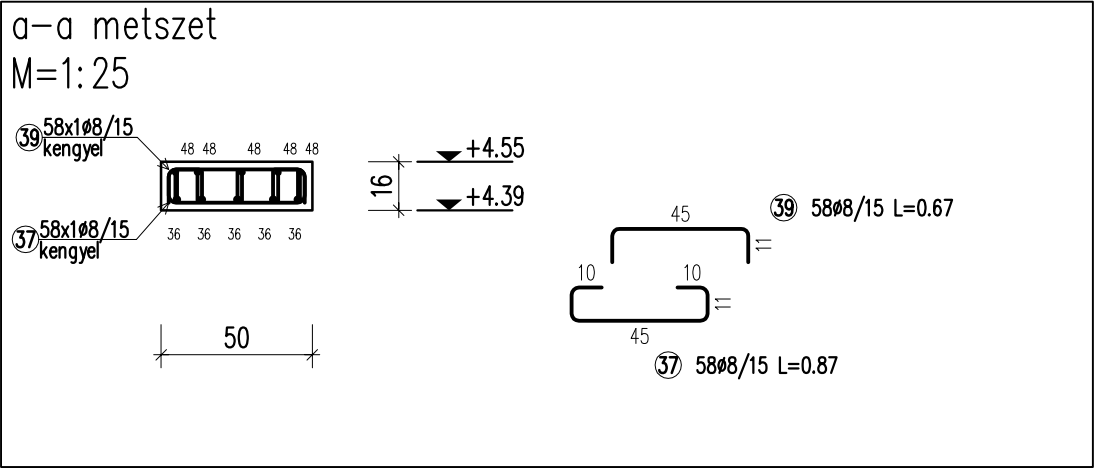


Zárószint - pallókiosztás és födémvasalás, kiváltók elhelyezése

Alaprajz
M=1:50

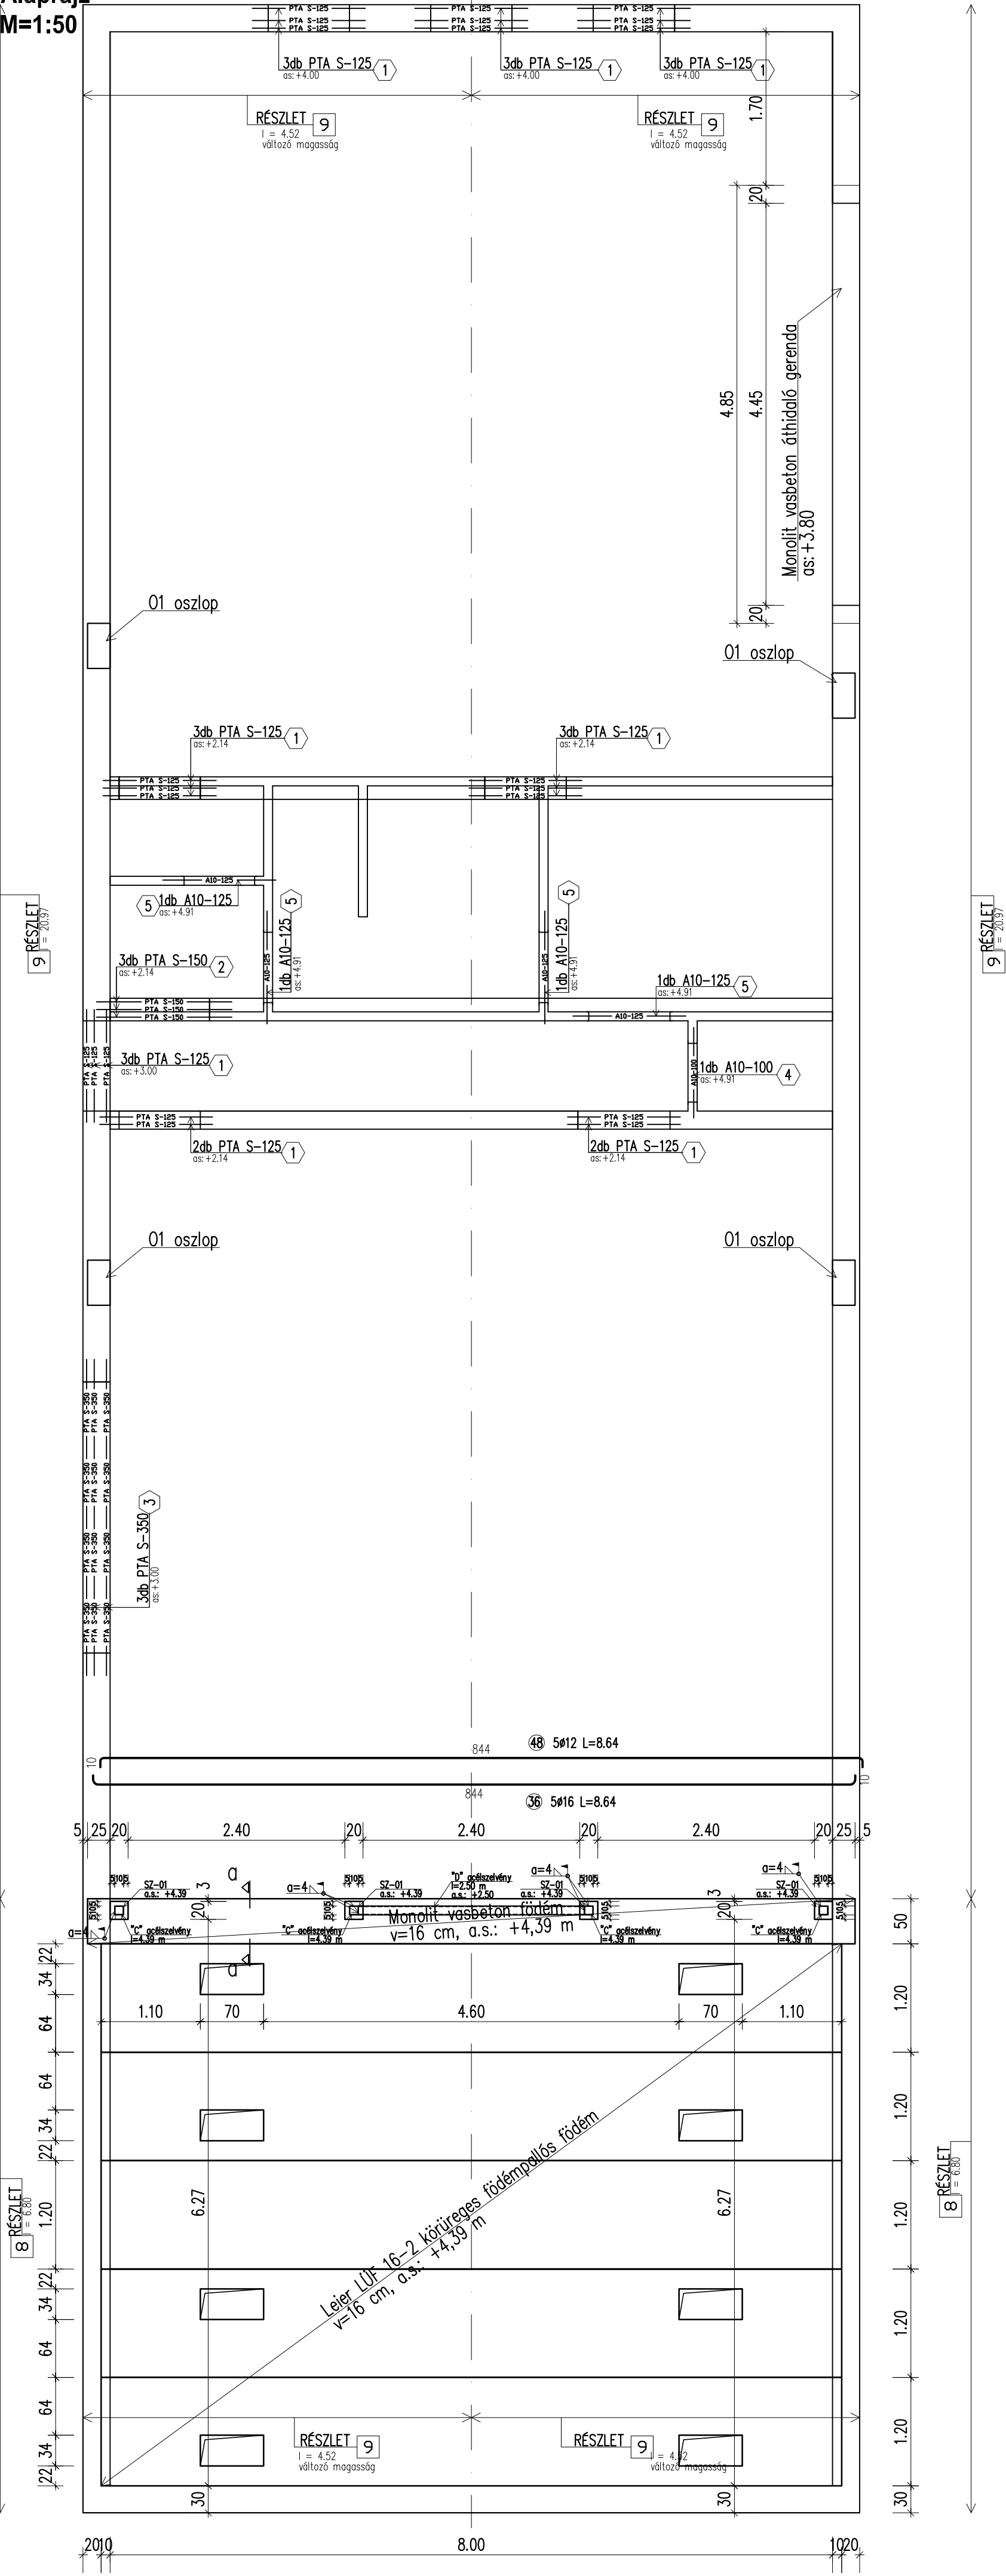

ELŐREGYÁRTOTT ELEMÉK					
Pos	Megnevezés	db	V.Hossz	Tömeg	Tömeg
			[m]	[kg/db]	[kg/pos]
1	PTA S-125	19	1.25	48.75	926
2	PTA S-150	3	1.50	58.50	176
3	PTA S-350	3	3.50	117.00	351
4	A10-100	1	1.00	18.00	18
5	A10-125	4	1.25	22.50	90
Összesen:		30	1.561 to		

±0,00= 120,45 mBf

Anyagminőségek:

- Födémbeton: C25/30–XC1
- Betonacél minőség: B500B
- Szerkezeti acél: S235JR
- Betontakarás: min.: 2,5 cm
- Betonacél háló toldása min. 2db keresztzál
- Toldási hossz: min.: 40*d

Megjegyzések:

- Kitűzés építész kiviteli tervek szerint!
- A méretek az építész tervekkel egyeztetendők, és a kapcsolódó zsaluzási és vasalási tervek együtt kezelendők
- A betonozások előtt a gépészeti és elektromos illetve egyéb szerelvények a vonatkozó szakági tervek szerint elhelyezendők!
- Betonacélók hajlítási méretei minden esetben külméretek!
- Betonozás előtt a felmenő szerkezetek csatlakozó vasalása elhelyezendő!
- A felszíni és felszín alatti vizeket ideiglenes és végleges állapotban is el kell vezetni az épület környezetétől.
- A tervanyag az EUROCODE előírásai alapján készült.

Részletek az S-04 terveken!
Betonacél-listát lásd az S-09 jelű terven!

Tervező	Tervező iroda Szován Botond e.v. T-02-1265 7635 Pécs, Csorot Gyula utca 26. Email: szovan.botond@gbt.hu; Mobil: +36304112898		
Szerkesztő	Bárány Róbert	Megbízás tárgya MALATINSZKY KÚRIA ORGANIKUS SZŐLŐBIRTOK BORÁSZAT BŐVÍTÉS 7773 Villány, Baththyány utca 27. (hrs.: 616/1)	
Tervtípus	Kiviteli	Áthidalók elhelyezése és födempallók kiosztási terve	
Dátum	2016.10.05.		
Lépték	M=1:50; 25		
		Munkaszám	Index
		1611	00
		Tervszám S-03	